

平成 20 年 6 月 27 日

各位

会社名 チヨダウーテ株式会社
代表者 取締役社長 平田 晴久
(JASDAQコード番号：5387)

国土交通大臣認定 FP060NP-0024 についてのお詫び

本日、国土交通省により、弊社の大臣認定 FP060NP-0024 が取り消しになることが公表されました。つきましては、お客様ならびに関係各位には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこととなり、深くお詫び申し上げます。以下にその詳細並びに今後の対応につきましてご報告申し上げます。

記

1. 取り消し対象の国土交通大臣認定

認定番号 : FP060NP-0024 (本製品別図参照)
認定取得日 : 平成 14 年 2 月 15 日
名称 : 強化せっこうボード重張 / 軽量鉄骨下地 / 間仕切壁
商品名 : STウォール

2. 取り消し理由

弊社の「強化せっこうボード重張 / 軽量鉄骨下地 / 間仕切壁 (FP060NP-0024)」については、正規の手続きに基づき耐火性能の試験に合格し平成 14 年 2 月 15 日に認定を取得したものです。

今回、国土交通省においてサンプル調査の対象となり、本製品について指定評価機関で再試験(1時間耐火性能確認試験)を実施したところ、軽量鉄骨側の加熱により、加熱中数分間試験体の水平目地が開き裏面温度測定 14 点中 1 点のみが規定温度以上まで上昇し、要求性能を満たしませんでした。その後、試験体の目地は閉じ所定加熱時間終了まで目地が開くこともなく温度も規定温度以下となりました。また、水平目地の開いた位置以外の全ての裏面温度は加熱時間中基準値以下であり、このことから面材である強化せっこうボードの品質および耐火性能には問題は無かったものと考えております。

平成 14 年 2 月の認定の際に行った認定試験においても試験体のそりは認められましたが、今回は加熱条件による試験炉内の負圧(マイナス側への圧力=引っ張られる力)が大きかったため、加熱初期段階で急激な変形が起き、水平目地が開いたものと考えております。

3 . 本製品販売期間

平成 14 年 2 月 ~ 平成 20 年 6 月

4 . 現在判明している対象数量

現在までに弊社で判明している施工物件は 218 件です。

ただし、現在も調査中で数量に変更がありしだい公表させていただきます。

5 . 本製品使用物件の改修計画

当該製品は一般的に強化せっこうボードの表面に目地処理、又は軽量鉄骨側にボードを貼った状態等で使用されることが多いため、改めて物件毎の施工仕様を詳細に調査した上で、できる限り補修を行う必要がない仕様にて、新たな認定を取得する方針であります。

したがって、本製品を使用のお客様には、できる限りご迷惑をかけることがないよう、国土交通省の指導のもと誠意をもって対応させていただきます。

6 . 再発防止


今回の件を重く受け止め、設計基準、並びに性能検証体制について見直しを行い改善します。

7 . 本件に関する問い合わせは、下記連絡先にて承ります。


TEL 059-363-5600 チヨダウーテ株式会社 開発本部 市場開発部

以上

(別図)

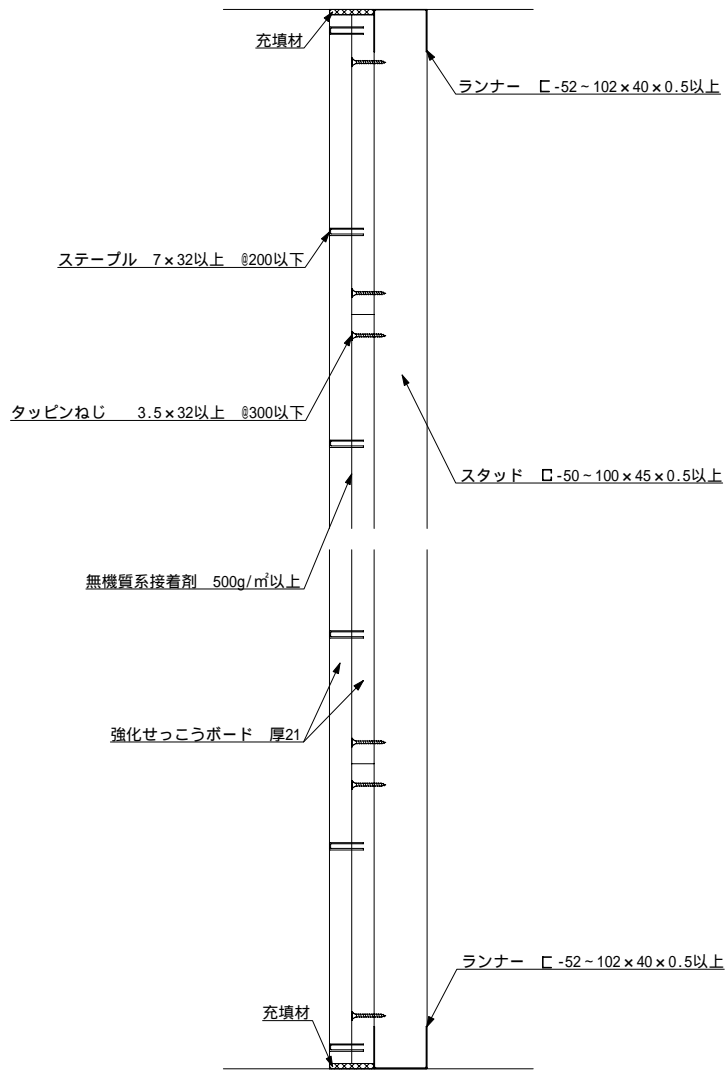

水平断面図

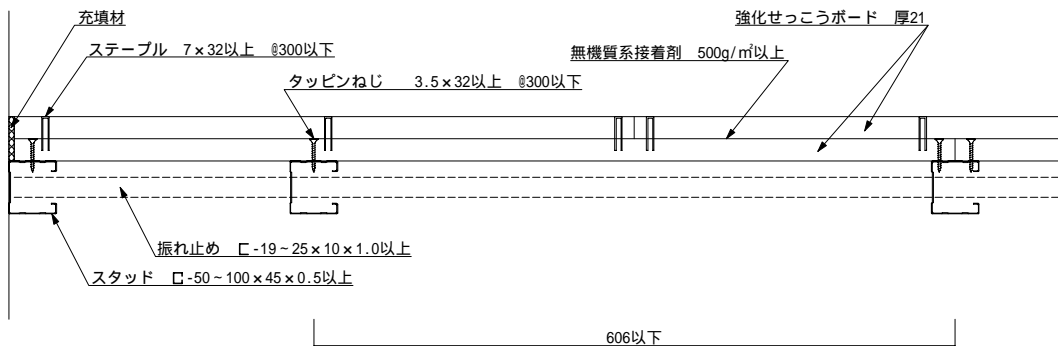

鉛直断面図