

抗ウイルス・抗菌ボード

チヨダウイルスガードボード

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗ウイルス加工剤・印刷
表面層
JP0613233A0001U

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

無機抗菌剤・印刷
表面層
JP0123233A0001Q



抗ウイルス



抗菌



防汚性



耐テープ性

表面の化粧シートに抗ウイルス・抗菌性を付与した化粧せっこうボードです。

利用例

病院



トイレ




介護施設



学校



構成

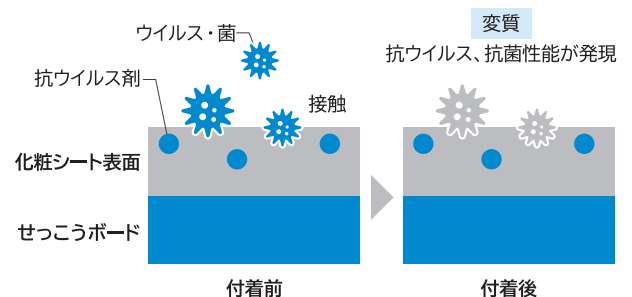

化粧シート表面の抗ウイルス剤に
ウイルス、菌が付着すると抗ウイルス、抗菌性能が発現

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

注意事項

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません
- SIAAの安全性基準に適合しています

共に挑み、明日を創る。




チヨダウーテ


15分で99%のウイルスを減少させます！

抗ウイルス性能・抗菌性能評価結果

抗ウイルス性能

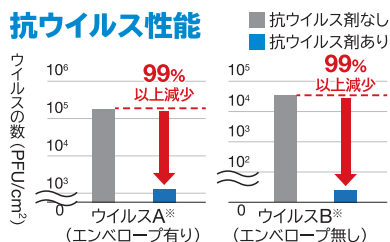


抗菌性能

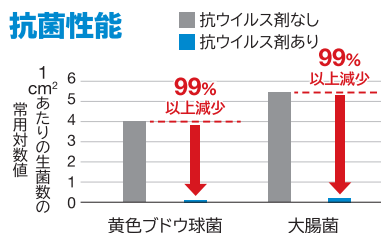

※薬機法（正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、旧薬事法）の関係上、ウイルス名の表記ができません。


特徴

抗ウイルスの経時変化（公的機関にて撮影）

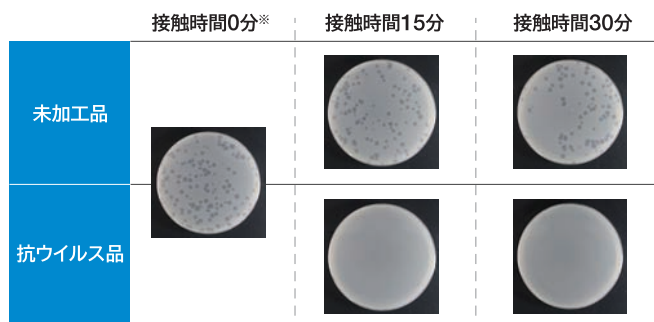

※0分の写真は未加工品

防汚性と耐テープ性の比較例

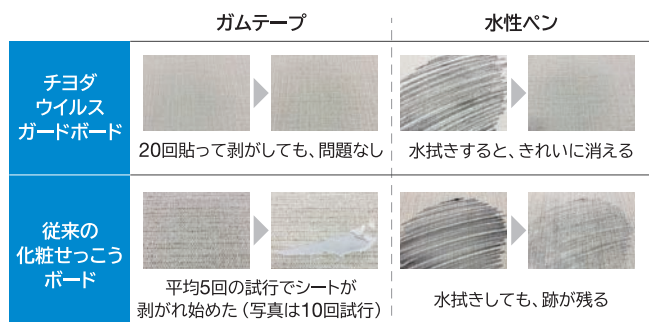

※ガムテープは「ニチバン（株）No.102N 50mm」、水性ペンは「べんてる（株）べんてるサインペン」を使用。

※結果は一例であり、全てのテープ及びペンで保証されるものではありません。

仕様

厚さ	9.5mm
サイズ	910mm × 2420mm
重量	約15kg/枚
認定番号	QM-1035



柄ラインナップ



施工方法

1枚張り（直貼り工法）



推奨ビス

- φ3.0×20（株）サワタ
アイボリー・・・品番A-13
クロス調・・・品番A-13
スーパーゴ木目・・・品番A-13

2枚張り（捨て貼り工法）



推奨接着剤 テープ

- セメダイン（株）HS工法
ボードロック315 or 310+ボードテープ310
- or ボード・パネル用テープ
コニシ（株）ボンドTM工法
- MPX-1+ボードTMテープW1
（株）タイルメント TT工法
パネルボンドMK-720+ボードタック

※詳細はHP掲載の標準施工仕様書をご確認ください。

チヨダウーテ株式会社

札幌支店	〒003-0027 北海道札幌市白石区本通14丁目北5番30号
東京支社	〒111-8520 東京都台東区寿3丁目14番11号 蔵前チヨダビル6階
中部支店	〒510-8570 三重県三重郡川越町高松928番地
大阪支店	〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目1番14号 四ツ橋中埜ビル6階
福岡支店	〒811-2321 福岡県糟屋郡粕屋町内橋西3丁目6番1号

TEL(011)865-7100/FAX(011)865-7105
TEL(03)6635-1650/FAX(03)5828-2860
TEL(059)365-5211/FAX(059)364-5219
TEL(06)6541-7735/FAX(06)6541-8060
TEL(092)931-7373/FAX(092)931-7371

多くのお問い合わせをいただいております、電話がつかない場合がございます。
ホームページのフォームからも問い合わせいただけます。

認定書やカタログ一式は、
ホームページからダウンロードできます

